



Profil rurociągu spustowego oraz przelewowego skala 1:100/1:250

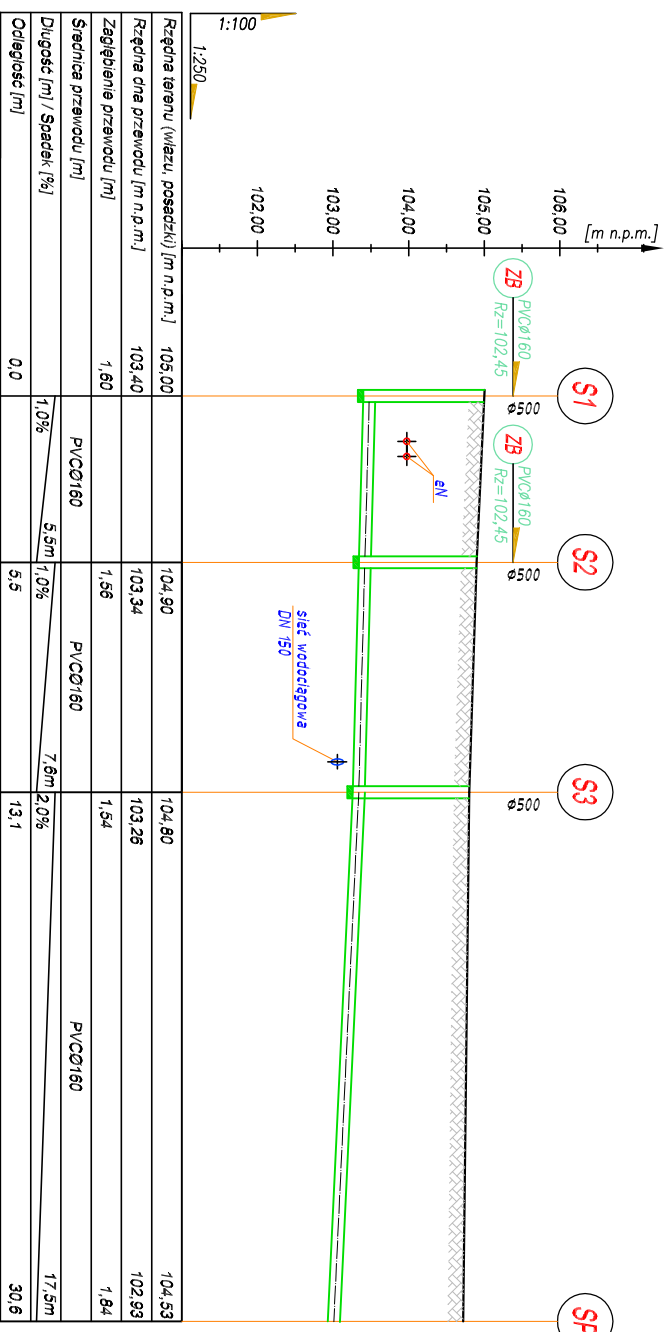

- S** studnia PE DN 500
- ZB** zbornik retencyjny
- SP** istniejąca studnia popłuczyn

<div><div>PRACOWNIA INWESTYCJO-PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski 14-200 ILAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fax(0-89)648-71-51 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl</div></div>				NR RYSUNKU	
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI, GMINA ZALEWO				8	
ADRES: Dz. nr 1/4, 1/5, 1/11 obręb Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat Iławski					
INWESTOR: Urząd Gminy w Zalewie, ul.Częstochowska 8, 14-230 Zalewo					
TEMAT: PROFIL RUROCIĄGU SPUSTOWEGO ORAZ PRZEWLEWOWEGO					
PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA	
inż. Jerzy Kujawski	mgr inż. Przemysław Hatała	mgr inż. Przemysław Hatała	mgr inż. Ołaf Kujawski	1:100/1:250	
nr upr. 220/Rz/Oł. 74/92/Oł. 79/92/Oł.	--	--	WM/0001/PWOS/09	DATA	
				pozdziernik 2014r.	